

	FISA TEHNICA	Pag. 1 din 3
	CLEMA INTINDERE RETEA – TIP CIR	FT-018_MAT Ed. 02 09.08.2024

CLEMA INTINDERE RETEA – TIP CIR

Editia	Natura Modificarilor
1	Prima editie.
2	Actualizarea siglei societatii

	Funcția	Prenume și nume	Semnătura	Data
Redactat	Inginer Omologare si Standardizare	Ioana GRIGORESCU		09.08.2024
Verificat	Manager Inginerie si Standardizare	Dumitru-Adrian VASILE		
	Manager Sanatate si Siguranta	Mihail-Ciprian CONORO		
Aprobat	Director Operatiuni Retea	Adrian PASCU		
	Director Sanatate si Siguranta, Calitate Mediu	Mihail-Alexandru STIRBULESCU		

	FISA TEHNICA	Pag. 2 din 3
	CLEMA INTINDERE RETEA – TIP CIR	FT-018_MAT Ed. 02 09.08.2024

CUPRINS

1. Descriere 3

2. Caracteristici Constructive 3

3. Unitate de masura 3

	FISA TEHNICA	Pag. 3 din 3
	CLEMA INTINDERE RETEA – TIP CIR	FT-018_MAT Ed. 02 09.08.2024


1. Descriere

Se utilizeaza la intinderea conductoarelor pe stalpi sau pe fatadele cladirilor. Clema CIR 750 face parte din grupa clemelor si aramturilor aferente retelelor de distributie de joasa tensiune cu conductoare torsadate. Clema CIR se executa din materiale termoplaste si metalice, acestea fiind protejate impotriva coroziunii prin zincare.

2. Caracteristici Constructive

(desenul este cu titlu informativ)

1. Bolt;
2. Saiba;
3. Jug sustinere;
4. Splint (agrafa);
5. Potcoava.

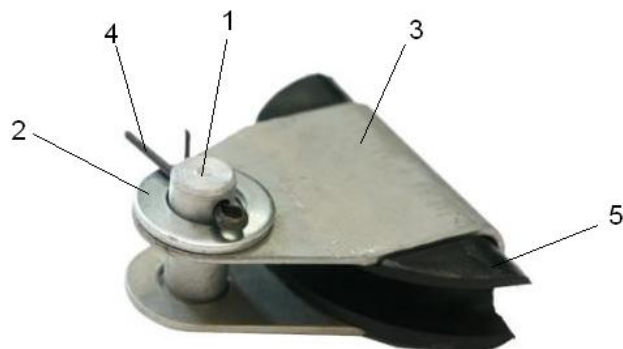

Sectiunea nominala a nului purtator pe care il intinde: 50 mmp;

Tipul conductorului de nul: 1x50 OL-AL;

Forta maxima admisibila de intindere a clemei CIR: 750 daN.

Conditile de mediu conforme zonei climatice si conditii de exploatare N conform SR HD 478.2.1 S1:2002

3. Unitate de masura

Buc. (bucati)